

ES

Módulo de conexión de elementos externos para cuadros de control electrónicos CCE (para calderas y Grupos Térmicos)

Instrucciones de Funcionamiento, Limpieza y Mantenimiento para el **USUARIO**

GB

Module for connecting external elements to CCE Electronic Control Panels (for Boilers and Heating Units)

Operating Cleaning and Maintenance Instructions for the **USER**

FR

Module de connexion d'éléments externes pour Panneaux de Contrôle Électroniques CCE (pour Chaudières et Groupes Thermiques)

Instructions de Fonctionnement Nettoyage et Maintenance pour l'**UTILISATEUR**

DE

Modul zum Anschluss externer Elemente an elektronische Schalttafeln CCE (für Heizkessel und Warmwasserraufbereitungsanlagen)

Betriebs-, Wartungs-, und Reinigungsanleitung für den **BENUTZER**

IT


Modulo di collegamento di elementi esterni ai Quadri di Comando Elettronici CCE (per Caldaie e Gruppi Termici)

Istruzioni di Funzionamento Pulizia e Manutenzione per l'**UTENTE**

PT

Módulo de ligação de elementos externos para Quadros de Controlo Electrónicos CCE (para Caldeiras e Grupos Térmicos)

Instruções de Funcionamento Limpeza e Manutenção para o **UTENTE**

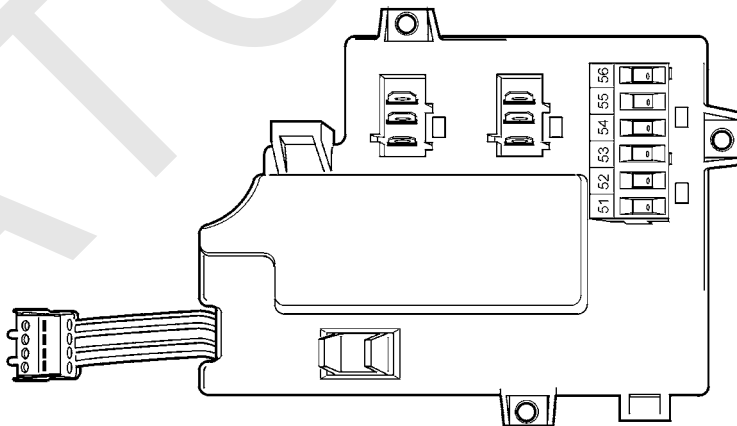

Características principales

Tensión de alimentación: 230 V 50 Hz
Temperatura de ambiente admisible: de 0 °C a 60 °C

Poder de conexión del relé (borne 54): 250V 2A

Funcionamiento

El MC-200 permite incorporar a la instalación depósito acumulador, módulo telefónico Teletherm MT-2 o central de regulación.

Depósito acumulador

En este caso, la tecla de selección de servicios del Mando caldera sirve para seleccionar "espera" o "servicio I" según las demandas de calor del depósito. La selección de los servicios "Calefacción y Agua Caliente Sanitaria" y "solo Agua Caliente Sanitaria" se realiza con el interruptor del acumulador, pero la simbología se muestra en pantalla.

Si el módulo MC-200 funciona con un Termostato de ambiente TA-200 o RA-200, desde este se programa el servicio de "Agua Caliente Sanitaria" con las mismas teclas que en el caso de calderas GTI o GTA (consultar el apartado "Programación de los servicios de Calefacción y Agua Caliente Sanitaria" del capítulo "Funcionamiento TA-200 con Mando") en las Instrucciones de estos componentes. En este caso:

- 1- Al seleccionar "Calefacción economía y no Agua Caliente Sanitaria" la Calefacción se regula a (T eco) y se ignoran las posibles demandas de Agua Caliente Sanitaria.
- 2- Al seleccionar "Calefacción economía y Agua Caliente Sanitaria" la Calefacción se regula a (T eco) y funciona normalmente el servicio de Agua Caliente Sanitaria.
- 3- Al seleccionar "Calefacción confort y Agua Caliente Sanitaria" la Calefacción se regula a (T con) y funciona normalmente el servicio de Agua Caliente Sanitaria.

Módulo telefónico MT-2

La pantalla muestra el símbolo que corresponde al estado original del Teletherm y el funcionamiento se corresponde con el de este símbolo. Es posible que en la primera puesta en marcha del MT-2 el servicio seleccionado sea "espera".

La tecla selección de servicios del Mando caldera en versiones GTI y GTA selecciona los servicios de solo Agua Caliente Sanitaria o Calefacción y Agua Caliente Sanitaria. Desde el Teletherm MT-2 el paro o marcha de la instalación.

Central de regulación

La incorporación de una central de regulación modifica el funcionamiento del cuadro de control según:

- La tecla selección de servicios está desactivada; la selección de funciones ha de realizarse desde la central.
- Las consignas de temperaturas de caldera y de Agua Caliente Sanitaria se seleccionan desde la central. Por tanto, la pantalla del Mando muestra la escala solo con su valor en aquel momento.
- Las teclas "+" y "-" están desactivadas. Las consignas se modifican en la central.

Atención

Características y prestaciones susceptibles de modificación sin previo aviso.

Marcado CE

Los módulos MC-200 son conformes a las Directivas Europeas 89/336/CEE de Compatibilidad Electromagnética y 73/23/CEE de Baja Tensión.

ATCROC

Baxi Calefacción, S.L.U.

Salvador Espriu, 9 | 08908 L'Hospitalet de Llobregat | Barcelona
T. 93 263 0009 | TF. 93 263 4633 | www.baxi.es