

GAVINA 20 GT, 26 GT & 30 GT Confort
20 GTI, 20 GTI-F, 26 GTI & 30 GTI Confort
25 GTA & 25 GTA-F Confort



E

Grupos Térmicos

Instrucciones de Instalación,
Montaje y Funcionamiento
para el **INSTALADOR**

GB

Heating Units

Installation, Assembly and
Operating Instructions
for the **INSTALLER**

F

Groupes Thermiques

Instructions d'Installation,
de Montage et de Fonctionnement
pour l'**INSTALLATEUR**

D

Heizkessel

Installations-, Montage-
und Betriebsanleitung
für den **INSTALLATEUR**

I


Gruppi Termici

Istruzioni d'Installazione,
Montaggio e Funzionamento
per l'**INSTALLATORE**


P

Grupos Térmicos


Instruções de Instalação,
Montagem e Funcionamento
para o **INSTALADOR**

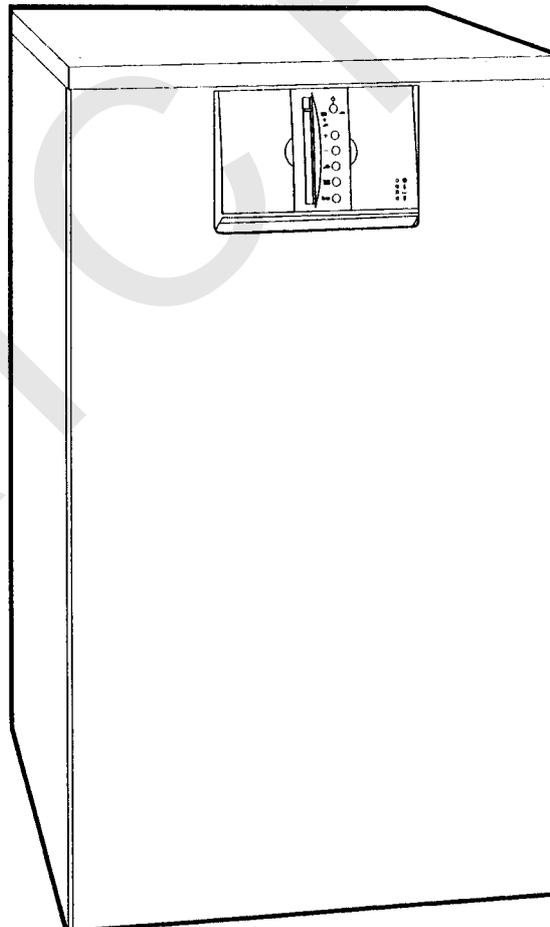


GAVINA GT Confort

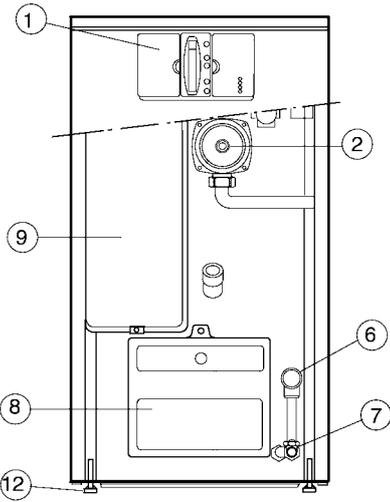


GAVINA GTI Confort

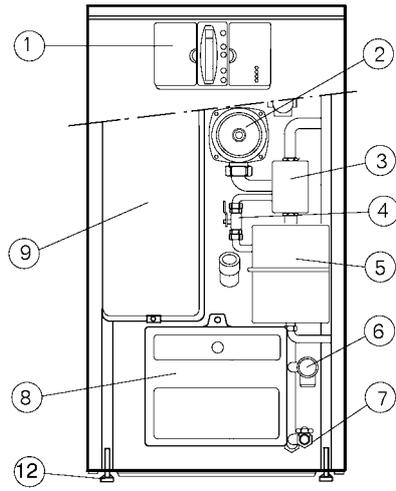



GAVINA 25 GTA Confort

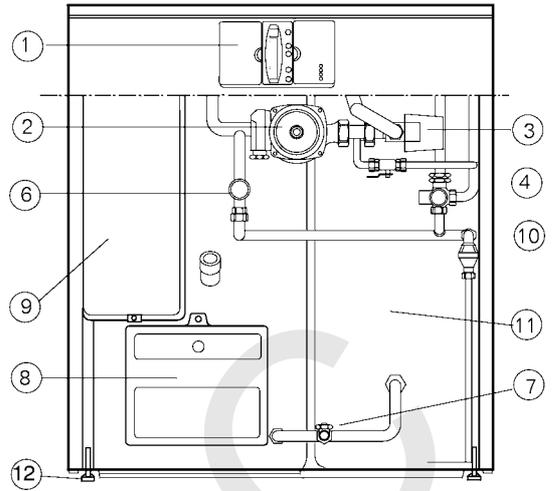


GAVINA 20 GTI-F Confort

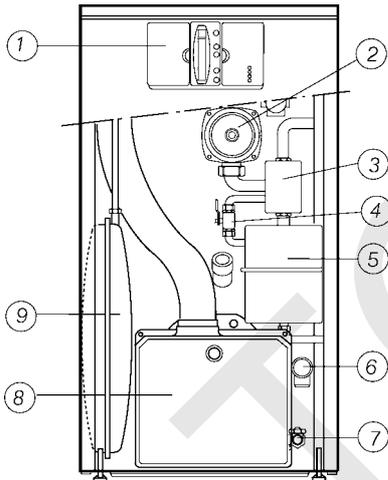

GAVINA 25 GTA-F Confort

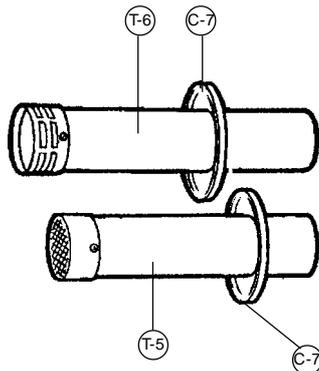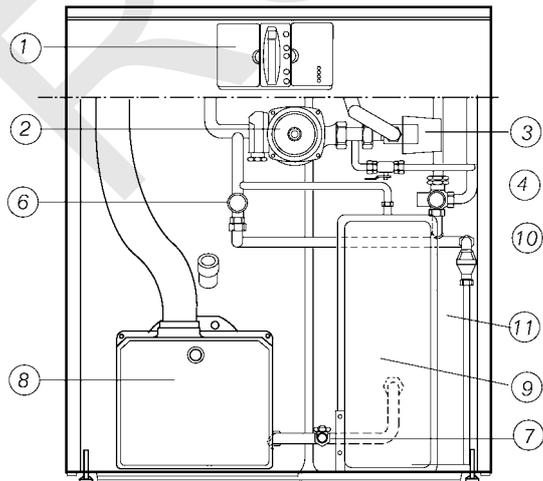


Dimensiones / Overall dimensions / Dimensions / Abmessungen / Dimensioni / Dimensões

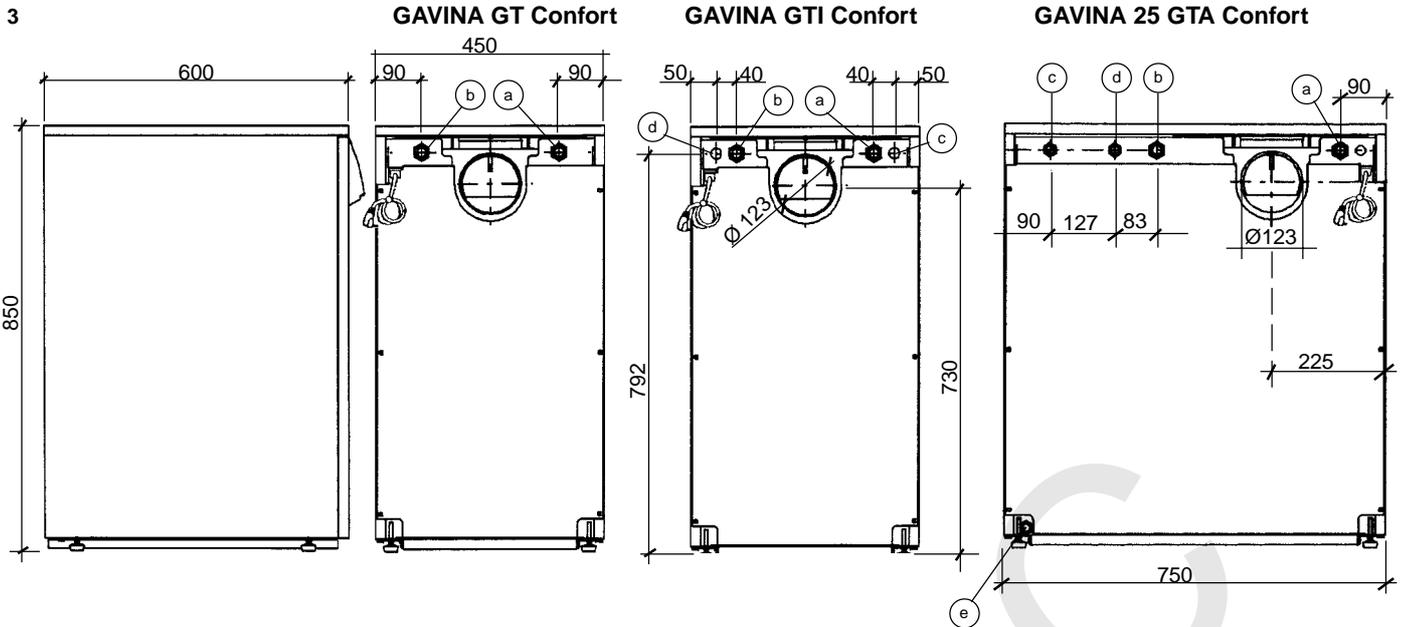

GAVINA 20 GTI-F Confort


GAVINA 25 GTA-F Confort



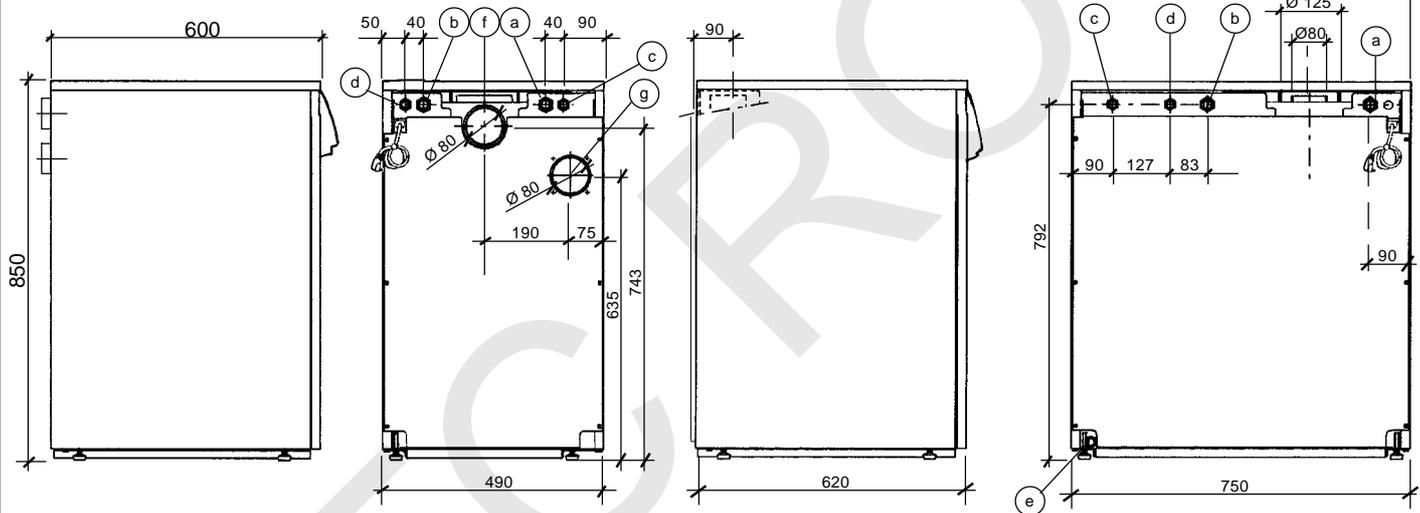


Ø" Conexiones / Ø" Connections / Ø" Connexions / Ø" Anschlüsse / Ø" Collegamenti / Ø" Conexões

a= Retorno / Return / Retour / Rücklauf / Ritorno / Retorno 3/4"
 b= Ida / Flow / Aller / Vorlauf / Mandata / Ida 3/4"
 c= Entrada agua red / Mains water inlet / Entrée eau reseau / Einlauf Leitungswasser / Entrata acqua rete / Entrada água rede 1/2"
 d= Consumo de A.C.S. / D.H.W. outlet / Consommation de E.C.S. / Heißwasserverbrauch / Consumo di A.C.S. / Consumo de A.Q.S. 1/2"

e= Desagüe / Drain / Decharge / Abfluß / Scorio / Esgoto 1/2"
 f= Salida humos / Flue outlet / Sortie des fumées / Rauchaustritt / Uscita fumi / Saída de fumos
 g= Entrada aire / Air inlet / Entrée d'air / Lufteintritt / Entrata aria / Entrada de ar

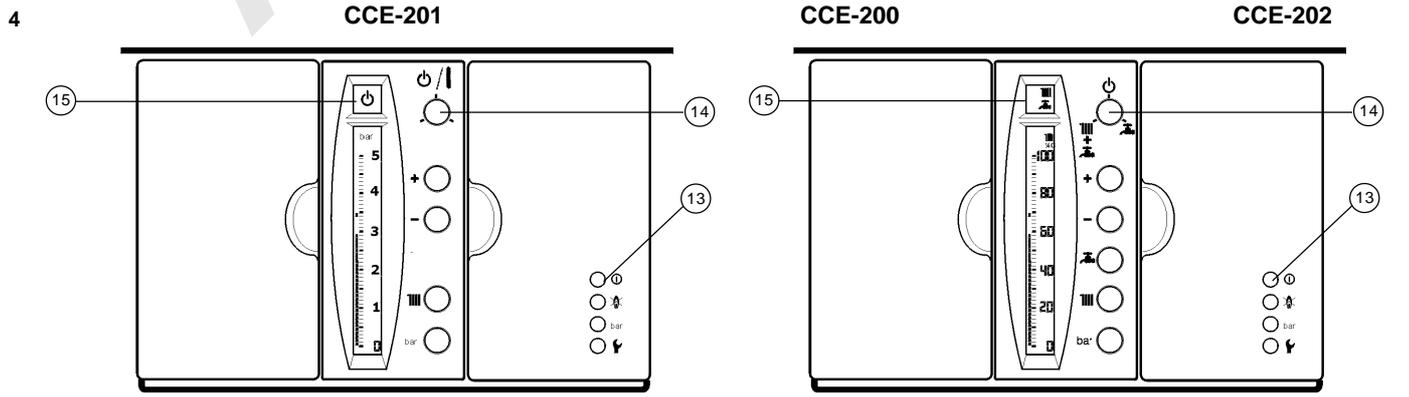

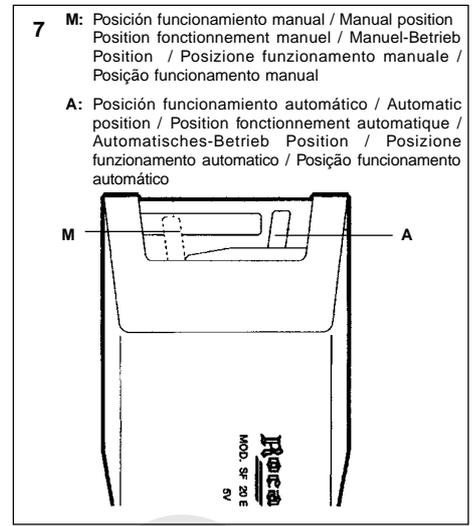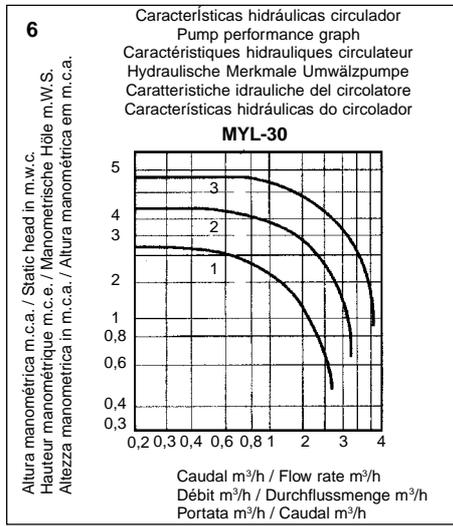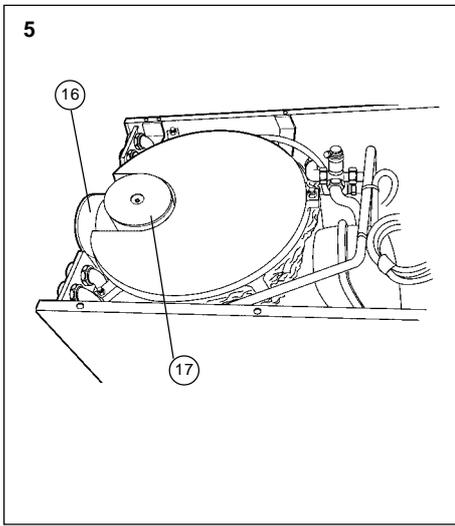

Características principales / Main characteristics / Principales caractéristiques Hauptmerkmale / Caratteristiche principali / Características principais

Grupo Térmico Modelo	Potencia útil	* Rendimiento útil %	Capacidad de agua, litros	* Pérdida carga circuito humos (mm.c.a.)	Quemador de gasóleo Modelo	Circulador Modelo	Producción A.C.S.	Peso aprox.	
Heating Unit Model	Heat output	* Net efficiency %	Water content, litres	* Flue circuit pressure dropp (mm.w.c.)	Burner Model	Pump Model	D.H.W. Production	Aprox. weight	
Groupe Thermique Modèle	Puissance utile	*Rendement utile %	Capacité en eau, litres	* Perte charge circuit fumées (mm.c.e.)	Brûleur au gazole Modèle	Circulateur Modèle	Production E.C.S.	Poids approx.	
Heizkessel Modell	Nutzleistung	* Nutzungsgrad %	Wasserinhalt. Liter	* Ladeverlust Rauchkreislauf mmWS	Dieselmotor Modell	Umwälzpumpe Modell	Heißwasserproduktion	Geiwicht ca.	
Gruppo Termico Modello	Potenza utile	* Rendimiento utile %	Capacità d'acqua, litri	* Perdita di carico circuito fumi (mm.c.a.)	Bruciatore a gasolio Modello	Circolatore Modello	Produzione A.C.S.	Peso appros.	
Grupo Térmico Modelo	Potência útil	* Rendimiento útil %	Capacidade de água, litros	* Perda carga circuito fumos (mm.c.a.)	Queimador gasóleo Modelo	Circulador Modelo	Produção de A.Q.S.	Peso aprox.	
	kcal/h						L/min. Δt 30 °C	(Kg)	
GAVINA 20 GT Confort	20.000	23,2	88,1	27	1,5	Kadet-tronic 3 RS	MYL-30	–	130
GAVINA 20 GTI Confort	20.000	23,2	88,1	27	1,5	Kadet-tronic 3 RS	MYL-30	11,1	135
GAVINA 20 GTI-F Confort	20.000	23,2	88,1	27	1,5	Kadet-tronic 3 RSF	MYL-30	11,1	145
GAVINA 25 GTA Confort	24.000	27,9	88,4	26	1,2	Kadet-tronic 3 RS	MYL-30	** 13,3	175
GAVINA 25 GTA-F Confort	24.000	27,9	88,4	26	1,2	Kadet-tronic 4 RSF	MYL-30	**13,3	185
GAVINA 26 GT Confort	26.000	30,2	88,3	22	1,4	CRONO 3 LS	MYL-30	–	140
GAVINA 26 GTI Confort	26.000	30,2	88,3	22	1,4	CRONO 3 LS	MYL-30	14,4	145
GAVINA 30 GT Confort	29.000	33,7	88	22	1,7	CRONO 3 LS	MYL-30	–	140
GAVINA 30 GTI Confort	29.000	33,7	88	22	1,7	CRONO 3 LS	MYL-30	16,1	145

* A potencia nominal y CO₂=13%/ At nominal output and CO₂=13%/ Puissance nominale et CO₂=13%/ Bei Nennleistung und CO₂=13%/ A potenza nominale e CO₂=13%/ A potência nominal e CO₂=13%

** Caudal específico 15,6 l/min. para Δt=30°C/ Specific Flow rate 15,6 l/min. for a Δt=30°C/ Débit spécifique 15,6 l/min. pour Δt=30°C/ Spezifische Durchflussmenge 15,6 l/min bei Δt=30°C/ Portata specifica 15,6 l/m per Δt=30°C/ Caudal específico 15,6 l/m para Δt=30°C

Consumos eléctricos / Electrical power consumption / Consommations électriques / Stromverbrauchswerte / Consumi elettrici / Consumos eléctricos				
	Quemador / Burner Brûleur / Brenner Bruciatore / Queimador	Circulador / Pump Circulateur / Umwälzpumpe Circolatore / Circulador	Válvula 3 vías / 3-way valve Vanne 3 voies / 3-Wege-Ventil Valvola a 3 vie / Válvula de 3 vias	Total potencia máx. absorbida Total Power Input Puissance totale max. absorbée Gesamt. max. Leistungsaufnahme Totale pot. mass. assorbita Total da pot. máx. absorvida
GAVINA 20 GT Confort	140 W	90 W	--	230 W
GAVINA 20 GTI Confort	140 W	90 W	5 W	235 W
GAVINA 20 GTI-F Confort	140 W	90 W	5 W	235 W
GAVINA 25 GTA-F Confort	160 W	90 W	5 W	255 W
GAVINA 25 GTA Confort	140 W	90 W	5 W	235 W
GAVINA 26 GT Confort	250 W	90 W	--	340 W
GAVINA 26 GTI Confort	250 W	90 W	5 W	345 W
GAVINA 30 GT Confort	250 W	90 W	5 W	345 W

Tensión de alimentación: 230 V (+10% - 15%), 50 Hz
Temperatura máxima de servicio: 100 °C
Presión máxima circuito calefacción: 3 bar
Presión máxima circuito agua sanitaria: 7 bar
Capacidad depósito expansión: 10 litros
Presión llenado depósito expansión: 0,5 bar
Supply voltage: 230 V (+10% - 15%), 50 Hz
Maximum operating temperature: 100 °C
Maximum pressure (heating circuit): 3 bar
Maximum pressure (hot water circuit): 7 bar
Expansion vessel capacity: 10 litres
Expansion vessel fill pressure: 0,5 bar

Tension d'alimentation: 230 V (+10% - 15%), 50 Hz
Température maximale de service: 100 °C
Pression maximale circuit de chauffage: 3 bar
Pression maximale circuit eau sanitaire: 7 bar
Capacité réservoir d'expansion: 10 litres
Pression remplissage du réservoir d'expansion: 0,5 bar
Versorgungsspannung: 230 V (+10% - 15%), 50 Hz
Maximale Betriebstemperatur: 100 °C
Maximaler Betriebsdruck im Heizkreislauf: 3 bar
Maximaler Betriebsdruck im Heißwasserkreislauf: 7 bar
Fassungsvermögen Ausdehnungsgefäß: 10 Liter
Fülldruck Ausdehnungsgefäß: 0,5 bar

Tensione di alimentazione: 230 V (+10% - 15%), 50 Hz
Temperatura massima di servizio: 100 °C
Pressione massima di servizio del circuito di riscaldamento: 3 bar
Pressione massima di servizio del circuito di acqua calda dei sanitari: 7 bar
Capacità del vaso di espansione: 10 litri
Pressione di riempimento del vaso di espansione: 0,5 bar
Tensão de alimentação: 230 V (+10% - 15%), 50 Hz
Temperatura máxima de serviço: 100 °C
Pressão máxima circuito de calefação: 3 bar
Pressão máxima circuito água sanitária: 7 bar
Capacidade depósito expansão: 10 litros
Pressão enchimento depósito expansão: 0,5 bar

Forma de suministro

En un solo bulto, que contiene:

- Caldera totalmente montada y cableada eléctricamente.
 - Quemador montado y prerregulado.
- Además, otro bulto en la GAVINA 20 GTI-F Confort, que contiene:
- Kit de conductos de aspiración del aire y salida humos Ø 80. Ver Fig. 2.

Componentes principales

Consultar Fig. 1

Leyenda

- Cuadro de Control
CCE-201 para GAVINA GT Confort
CCE-200 para GAVINA GTI Confort
y para GAVINA GTI-F Confort
CCE-202 para GAVINA GTA Confort
y para GAVINA GTA-F Confort
- Circulador
- Válvula 3 vías motorizada
- Grifo de llenado
- Intercambiador
- Válvula seguridad 1/2"
- Grifo desagüe 1/2"
- Quemador
- Vaso de expansión 10 l.
- Grupo seguridad Flexbrane.
- Depósito acumulador 43 l.
- Espárragos nivelación caldera

Instalación

- Respetar la Normaliva en vigor.
- En el caso de instalarse en la cocina, si se coloca una encimera, prever que ésta sea practicable para tener acceso, cuando se efectúen las operaciones de limpieza y mantenimiento, al haz tubular, a las conducciones del agua y a la conexión de la chimenea.
- En todos los modelos de GAVINA Confort, excepto en la GTI-F y GTA-F Confort, para obtener la potencia que señala la placa de características, el dimensionado de la chimenea debe ajustarse a la altura y sección mínimas que se indican:

Altura chimenea	Diámetro o lado cuadrado mínimos
5 m	17,5 cms
6 m	16 cms
≥ 7 m	15 cms

- En la GAVINA 20 GTI-F Confort, los conductos de aspiración del aire y de evacuación de humos van separados y en la GAVINA 25 GTA-F Confort van concéntricos. En ambos casos, la longitud máxima de los mismos será de 4 m. (trazado recto) más un codo de 90°; por cada codo adicional esta longitud se reducirá en 0,6 m.
- En la GAVINA 20 GTI-F Confort, en el caso de que se reduzca la longitud del conducto de aspiración del aire, por cada metro, permite aumentar la longitud del conducto de evacuación en 0,5 m.

Ejemplo:

Longitud conducto aspiración = 1m.

(máximo permitido 4m.)

Reducción = 4m – 1m = 3m

Longitud máxima conducto evacuación = 4m + (3 x 0,5) = 5,5m.

- Ha de preverse en la instalación un interruptor, magnetotérmico u otro dispositivo de desconexión omnipolar que interrumpa todas las líneas de alimentación al aparato.

Notas:

* Cuando vayan a instalarse chimeneas homologadas respetar las dimensiones indicadas por su fabricante.

* Para retirar los posibles residuos de la chimenea es conveniente disponer en su base de un registro al efecto.

* Cerca del emplazamiento definitivo del Grupo Térmico prever una toma de corriente monofásica 230V-50 Hz, con toma de tierra, así como una acometida de agua y un desagüe.

Montaje

Nivel y altura

- Nivelar la base de la caldera y regular su altura haciendo girar los espárragos (12) Fig. 1 al efecto. Girando en el sentido de las agujas del reloj se eleva, y viceversa.

Conexión a la instalación

- Retirar la tapa superior de la envolvente.
- Realizar las conexiones al circuito de Ida y Retorno a través de (b) y (a), así como a la entrada de agua de red y consumo de Agua Caliente Sanitaria en los modelos GTI y GTA a través de (c) y (d). Ver Fig. 3.
- Conducir el grifo de vaciado y de descarga de la válvula de seguridad al desagüe general.

Conexión a la chimenea

Todos los modelos, excepto la GAVINA 20 GTI-F y GAVINA 25 GTA-F Confort

- Los Grupos Térmicos se suministran con la conexión a la chimenea en horizontal (16) Fig.5.
- Si se desea utilizar la conexión vertical (17) Fig.5, desenroscar el tornillo, extraer la tapa con su aislamiento y montarlo en la conexión horizontal.
- Enmasillar la unión entre caldera y chimenea para evitar entradas parásitas de aire.

GAVINA 20 GTI-F Confort

- La conexión de los conductos de aspiración del aire y el de evacuación de los humos es en horizontal. Se suministran dos tramos rectos de aprox. 1 m. y de 80 mm. de diámetro (uno para la aspiración y el otro para la evacuación) ver Fig. 2, en el caso de precisar algún codo o prolongadores deberán solicitarse (ver Catálogo accesorios conductos de evacuación calderas murales estancias).

GAVINA 25 GTA-F Confort

- La conexión se hace en vertical con tubos concéntricos de Ø 125 / Ø 80, el primer tramo debe ser recto telescópico para facilitar el desmontaje de la caja de humos, el conducto de aspiración del aire es el exterior y la evacuación de humos se efectúa por el diámetro interior (Ø 80).

Para la salida horizontal al exterior el conducto homologado es el C₁₃ y para la vertical el C₃₃.

Prueba de estanquidad

- Llenar de agua la instalación, en los Grupos Térmicos GTI y GTA a través del grifo (4) Fig. 1, hasta que la presión en la escala de bar del Cuadro de Control CCE se sitúe entre 1 y 1,5 bar.
- Verificar que no se producen fugas en el circuito hidráulico.

Notas:

A fin de facilitar el purgado de la caldera durante el llenado de la instalación, se recomienda efectuar dicha operación con la válvula de 3 vías en posición manual. Ver Fig. 7.

Alimentación de combustible

- Realizar la conexión entre el quemador y la línea para la alimentación de combustible.

Conexión eléctrico

Consultar en las Instrucciones de los cuadros de control CCE facilitadas, el conexionado de componentes adicionales y/o elementos externos.

Funcionamiento

Operaciones previas al primer encendido

- Conectar la caldera a la red eléctrica y verificar que el cuadro de control está bajo tensión. Led del símbolo "tensión" (13) iluminado verde. (Fig. 4)
- Frente a cualquier anomalía consultar el apartado "Códigos de anomalía" en las Instrucciones de los cuadros de control CCE facilitadas.
- Purgar de aire la instalación y emisores y rellenar si es necesario, hasta que el valor de la presión de llenado en la escala que corresponde se sitúe en el nivel adecuado.
- Prestar atención al contenido general de las mencionadas Instrucciones de los cuadros de control CCE.
- Verificar que los parámetros de la caldera, instalación y su entorno, tales como temperaturas, selección de servicios, día, hora, etc. han sido seleccionados y ajustados de acuerdo con las indicaciones contenidas en las Instrucciones de los cuadros de control CCE.

Verificación del funcionamiento del termostato de seguridad

Esta comprobación es recomendable para prevenir posteriores graves incidencias. Solo es posible realizarla si no existe bloqueo, o sea, con código 00 (consultar el apartado "Códigos de anomalía" en las Instrucciones de los cuadros de control) o por bloqueo (código 11) provocado por el propio termostato de seguridad.

- Con la tecla de selección de servicios (14) elegir "espera". (Fig. 4)
- Presionar la tecla "bar". La pantalla muestra la escala de presión y su valor en el momento.
- Presionar juntas "+" y "-". La pantalla parpadea 5 veces antes de mostrar solo el código 00, en caso de no existir bloqueo; si lo hay mostrará el código que corresponda a la anomalía que lo provoca, en la forma que indican las Instrucciones de los cuadros CCE mencionadas.
- Dejar de presionar "+" y "-".
- Presionar la tecla "+" y , sin soltarla, presionar "radiador". La pantalla, después de parpadear 2 veces, muestra la escala de temperatura de 40 °C a 140 °C, con el cuadro al nivel de 114 °C parpadeando lentamente. El quemador funciona y el circulador no, si la caldera está a una temperatura igual o inferior a 80 °C. La actuación de la sonda de caldera está anulada.

- Si el termostato de seguridad actúa antes de que la caldera alcance los 114 °C su funcionamiento es correcto. En este caso, el quemador no funciona y el circulador si.

- En la pantalla se alterna la visualización del código 04 con la escala de 40 °C a 140°C. En el cuadro superior (15) no hay indicación de servicio.
- Esperar que la temperatura de caldera descienda de 80 °C y rearmar el termostato de seguridad. El led "llama" se apaga.
- Presionar seguida y simultáneamente "-" y "radiador". La pantalla parpadea y después muestra solo el código 00.
- Dejar de presionar "-" y "radiador".
- Presionar juntas "+" y "-". La pantalla parpadea 2 veces antes de mostrar la escala de presión con el valor de llenado. En el cuadro superior (15) se visualiza "espera".
- Dejar de presionar "+" y "-".

- Si el termostato de seguridad no actúa antes de que la caldera alcance los 114 °C significa que no funciona correctamente. En este caso, el quemador no funciona y el circulador si.

- En la pantalla se alterna la visualización del código 11 con la escala de 40°C a 140°C.
- Sustituir el termostato.

Primer encendido

Atención:

- Los Grupos Térmicos GAVINA 20 y 25 incorporan un quemador cuyo primer encendido se produce transcurridos unos 6 minutos después de accionado el interruptor general; las GAVINA 26 y 30 se produce al cabo de 2 ÷ 4 minutos (depende de la temperatura ambiente). Posteriores encendidos se producen de forma prácticamente instantánea.
- La GAVINA 20 GTI-F Confort y la 25 GTA-F Confort, incorporan, además, un sistema de seguridad contra la obstrucción de los conductos de aspiración del aire, del de expulsión de los humos o de la caldera, fundamentado en un presostato diferencial que impide el funcionamiento del quemador cuando los conductos o la caldera están sucios. Esta seguridad empieza a los 30 seg. de haberse iniciado el prebarrido del quemador. El rearne de este sistema de seguridad, una vez ha actuado, se realiza eliminando la tensión eléctrica de la caldera a través del interruptor general de la misma.
- Comprobar el correcto funcionamiento del circulador y desbloquearlo, si fuera necesario, presionando en la ranura del eje y, al mismo tiempo, hacerlo girar.
- Verificar el funcionamiento del quemador.
- Comprobar que no se producen fugas de gases de combustión y que los emisores alcanzan la temperatura adecuada.

Servicio de Calefacción Modelos GAVINA GT Confort

Durante una demanda:

- Parpadea lentamente el símbolo "radiador".
 - El quemador funciona hasta que la temperatura de caldera sea igual a la de consigna para Calefacción (la de origen es 70 °C). Consultar apartado "Modificación de los valores de consigna" en las Instrucciones de los cuadros de control CCE.
 - El circulador funciona si la temperatura de caldera es superior a la T.min. cal. programada, y no funciona cuando su valor es inferior a T.min. cal. – 7 °C.
- Al cesar la demanda de Calefacción:
- El símbolo "radiador" está fijo.
 - El quemador no funciona.
 - El circulador funciona hasta que la temperatura de caldera es igual o inferior a T.min. cal., o han transcurrido dos minutos desde el paro del quemador.

Servicio de solo Agua Caliente Sanitaria. Modelos GAVINA GTI Confort y GAVINA 20 GTI-F Confort

El quemador funciona para que la consigna de la temperatura de caldera se fije en el valor de la consigna para Agua Caliente Sanitaria + 20 °C. La válvula de 3 vías no recibe tensión y permanece cerrada hacia calefacción.

Durante una demanda (extracción):

- El símbolo "grifo" parpadea lentamente.
- El circulador funciona a impulsos, de modo que la temperatura media del Agua Caliente Sanitaria se mantiene sensiblemente igual a la de consigna para este servicio.

Al finalizar la demanda (extracción):

- El símbolo "grifo" se muestra fijo.
- El circulador no funciona.
- La válvula de 3 vías permanece cerrada.

Servicio de solo Agua Caliente Sanitaria Modelos GAVINA 25 GTA Confort y GAVINA 25 GTA-F Confort

– El símbolo "grifo" se muestra fijo en el cuadro superior de la pantalla.

1 – **Sin producción de Agua Caliente Sanitaria** (programa de "no Agua Caliente Sanitaria" o con el depósito caliente):

- El símbolo "grifo" aparece fijo en pantalla.
- Quemador y circulador no funcionan, pero sí para mantenimiento.

2 – **Con producción de Agua Caliente Sanitaria** (programa de "Agua Caliente Sanitaria" o con el depósito no caliente):

- El símbolo "grifo" parpadea lentamente. Se empieza a generar Agua Caliente Sanitaria cuando la temperatura del depósito desciende 2 °C por debajo del valor de la consigna seleccionada (la de origen es 60°C) y deja de generarse cuando el depósito ha alcanzado la temperatura de consigna.
- El agua de caldera se regula para alcanzar una temperatura de 80 °C.

El circulador solo arranca la primera vez si la temperatura de caldera es superior a la temperatura de depósito + 5 °C y temperatura caldera > T.min. cal.

Servicio conjunto de Calefacción y Agua Caliente Sanitaria Modelos GAVINA GTI Confort y GAVINA 20 GTI-F Confort

En un primer encendido, después de un paro prolongado, la sonda de Agua Caliente Sanitaria detecta falta de calor. Sea cual fuere el servicio seleccionado, el quemador funciona con prioridad para el de Agua Caliente Sanitaria, el símbolo "grifo" parpadea y "radiador" se muestra fijo. Superada esta primera fase de funcionamiento, en tanto haya demanda de Agua Caliente Sanitaria el funcionamiento coincidirá con el indicado en el anterior apartado, con la diferencia de que el símbolo "radiador" se mostrará también en el cuadro superior (15) de la pantalla. (Fig. 4)

Al cesar la demanda de Agua Caliente Sanitaria, pero no la de Calefacción:

- El símbolo "radiador" parpadea lentamente y el "grifo" permanece fijo.
- El quemador funciona hasta que la temperatura de caldera alcanza el valor de la consigna de Calefacción.

- El circulador empieza a funcionar para enviar agua al circuito de Calefacción en tanto que la válvula de 3 vías recibe tensión y abre cuando la temperatura de caldera supera la T.min. cal., y deja de hacerlo para temperatura inferior a T.min. cal. – 7 °C (la válvula permanece abierta). Al finalizar la demanda de Calefacción los símbolos "radiador" y "grifo" se muestran fijos. El circulador deja de funcionar y la válvula de 3 vías cierra. La temperatura de consigna de caldera se fija al valor de consigna seleccionado para la temperatura de Agua Caliente Sanitaria + 20 °C.

Servicio conjunto de Calefacción y Agua Caliente Sanitaria Modelos GAVINA 25 GTA Confort y GAVINA 25 GTA-F Confort

Los símbolos "radiador" y "grifo" se muestran en pantalla.

Al principio del funcionamiento el agua de la caldera está fría. El símbolo "grifo" parpadea y el de "radiador" está fijo.

Durante una demanda de Agua Caliente Sanitaria el funcionamiento coincidirá con el descrito en el precedente apartado "funcionamiento del servicio de solo Agua Caliente Sanitaria".

Al cesar la demanda de Agua Caliente Sanitaria, pero no la de Calefacción:

- El símbolo "radiador" parpadea lentamente y el "grifo" no.
- El quemador funciona hasta que la temperatura de caldera alcanza el valor de la consigna de Calefacción.

El circulador empieza a funcionar cuando la temperatura de caldera supera la T.min. cal., y deja de funcionar para una temperatura inferior a la T.min. cal. – 7 °C.

Al cesar la demanda de Calefacción los símbolos "radiador" y "grifo" no parpadean. El quemador deja de funcionar pero el circulador funciona durante dos minutos, o hasta que la temperatura de la caldera sea inferior a T.min. cal.

Recomendaciones importantes

- La modificación o sustitución de cables y conexiones, excepto los de la alimentación eléctrica y del termostato de ambiente, ha de ser realizada por un servicio de Asistencia Técnica a Clientes (ATC) Roca.
 - Para la conexión de la alimentación eléctrica ha de emplearse manguera H05 V2V2 F 3Gx0,75 homologada.
 - Se recomienda que las características del agua de la instalación sean:
 - pH: entre 7,5 y 8,5
 - Dureza: entre 8 y 12 Grados Franceses*
- * Un Grado Francés equivale a 1 gramo de carbonato cálcico contenido en 100 litros de agua.

Atención:

Características y prestaciones susceptibles de variaciones sin previo aviso.

Marcado CE

Los Grupos Térmicos GAVINA Confort son conformes a las Directivas Europeas 89/336/CEE de Compatibilidad Electromagnética, 73/23/CEE de Baja Tensión y 92/42/CEE de Rendimiento.

Roca Calefacción, S.L.

Avda. Diagonal, 513
08029 Barcelona
Teléfono 93 366 1200
Telefax 93 419 4561
www.roca.es



Cuartos de Baño
Aire Acondicionado
Calefacción
Cerámica